

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 70
О.Р. Прокопенко
« » 20 г.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7188,6 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже),
 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 21198 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная)

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 700 посещаемость, 750 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы, оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА (О), предусмотреть <input checked="" type="checkbox"/> наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем;

5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	: снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 220 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить наружный пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см.
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см.
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,

11	<p>надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
12	<p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными</p>

		клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 220 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить наружный пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, предусмотреть установку поручней с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, установить световые</p>	

текстовые табло для вывода оперативной информации, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, предусмотреть установку таксофона с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), предусмотреть установку таксофона с автоматическим перемещением аппарата по высоте(АВ), предусмотреть установку текстофона(текстовой телефон), предусмотреть установку телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы директор МБОУ СОШ № 70

О.Р. Прокопенко

(Должность, Ф.И.О.)



В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

А.В. Барабанников

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по УВР

Т.В. Гумбаагене

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по АХЧ

Представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)

« ____ » 20 ____ г.

Комиссией (название) _____


Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С.



УТВЕРЖДАЮ

«___» 20 ___ г.

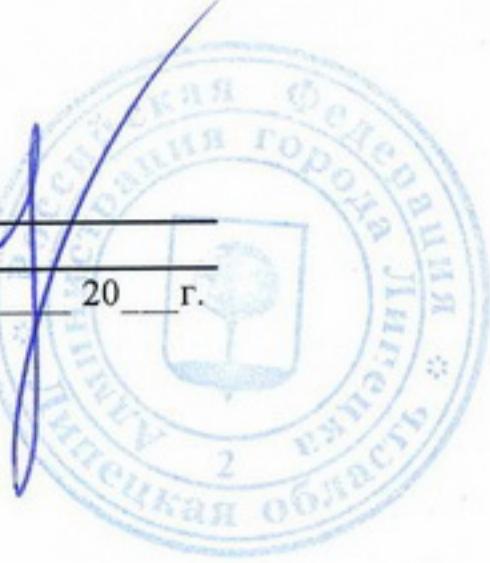

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ СОШ №70_30.11.2014**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта **Образование. Школы**
- 1.2 Адрес объекта **обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 122**
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4 этажей, 7188,6 кв.м**
- часть здания **этажей (или на этаже), кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка **Да 21198 кв.м**
- 1.4 Год постройки здания **1991**, последнего капитального ремонта
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2015, капитального 2015**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка**
- полное юридическое наименование - согласно Уставу
- краткое наименование **МБОУ СОШ № 70 г. Липецка**
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130**
- 1.8 Основание для пользования объектом **Оперативное управление**
- 1.9 Форма собственности **государственная собственность**
- 1.10 Территориальная принадлежность **г.Липецк**
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования администрации города Липецка**
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты **обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности **Образование->Школы**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образовательная деятельность (очная))**
- 2.3 Форма оказания услуг
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **К, О, Г, С, У**
- 2.6 Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) **700** вместимость **750** пропускная способность **700**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Памятник танкистам" по асфальтированной дороге до жилого массива, через второстепенную
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **Нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **220 м.**
- 3.2.2 время движения (пешком) **20 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **Да**
- 3.2.4 Перекрестки: **Нерегулируемый**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **Нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **Есть** описание: Перепады высоты в виде бордюров при переходе второстепенной
Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, С), ДУ-И(О, Г, У)
2	Вход в здание	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
3	Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С), ДУ-И(Г, У) ВНД-И(К)
4	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)
6	Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
7	Помещения для питания	ДП-И(О, Г, У), ДЧ-И(К, С)
8	Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
9	Пути движения внутри здания	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(О, С), ВНД-И(К)
10	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
11	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
12	Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
13	Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(С), ДУ-И(Г, У)
14	Пути движения внутри здания	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(О, С), ВНД-И(К)
15	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
16	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
17	Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, предусмотреть установку указателей движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльце выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы): >снизить высоту порога до 2,5 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку поручней с двух сторон, предусмотреть промежуточную разворотную площадку, снизить уклон пандуса до 8%; Этаж 1: Вход в здание (крыльце выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть монтаж пандуса к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см., снизить высоту порога до 2,5 см.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 59, 4, 2->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем
4	Зона целевого назначения	Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 47, 49, 53, 55, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 28->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 32, 36->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 30, 31, 32, 33->увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, писсуары, раковина): Санузел отдельный: 4, 7->увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, предусмотреть установку писсуаров, установить опорные поручни
6	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, предусмотреть установку таксофона с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), предусмотреть установку таксофона с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), предусмотреть установку текстофона (телефон), предусмотреть установку телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
7	Помещения для питания	Этаж 1: Помещение для питания: Помещение для питания: 56->снизить высоту порога до 2,5 см.

8	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 41->снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
9	Прочие помещения	Этаж 3: Прочие помещения: Прочие помещения: 36->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить
10	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, предусмотреть установку указателей движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку поручней с двух сторон, предусмотреть промежуточную разворотную площадку, снизить уклон пандуса до 8%, установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть монтаж пандуса к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см., снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку тaktильной полосы перед маршем;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, оборудовать кабину для инвалидов, увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудование кабину для инвалидов, предусмотреть установку писсуаров, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –

4.2 Период проведения работ

в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан. реализация
(наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(О). ДЧ-И(К.С). ДУ-И(Г.У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 30.11.2014

2. Акта обследования объекта: № акта 30.11.2014 от 30.11.2014

3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С.





УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Директор МБОУ СОШ № 70
О.Р. Прокопенко

20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ СОШ №70_30.11.2014

Липецк
Наименование территориального

«___» 20 ___ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

Образование. Школы.

1.2 Адрес объекта

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7188,6 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка Да 21198 кв.м

1.4 Год постройки здания 1991

, последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2015 капитального 2015

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

краткое наименование

общеобразовательная школа №70 г. Липецка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

МБОУ СОШ № 70 г. Липецка

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Памятник танкистам" по асфальтированной дороге до жилого массива, через второстепенную дорогу, мимо Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м.

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Переходы высоты на пути: Есть описание: Переходы высоты в виде бордюров при переходе второстепенной автомобильной
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	ТERRITORIя, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, С), ДУ-И(О, Г, У)		IMGP2702.JPG
2	Вход в здание	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)		
3	Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С), ДУ-И(Г, У) ВНД-И(К)	5, 2, 30, 41, 10, 39, 59, 41, 2, 4, 3,	
4	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 32, 34, 40,	
5	Санитарно-гигиенические	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)	9, 8, 35, 34, 30, 31, 32, 33, 7, 8, 29,	
6	Средства информации и	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)		
7	Помещения для питания	ДП-И(О, Г, У), ДЧ-И(К, С)	56	
8	Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	20, 26, 36	
9	Пути движения внутри здания	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(О, С), ВНД-	5, 2, 30, 41, 10, 39, 59, 41, 2, 4, 3,	
10	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 32, 34, 40,	
11	Санитарно-гигиенические	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	9, 8, 35, 34, 30, 31, 32, 33, 7, 8, 29,	
12	Помещения культурно-массового	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)	41	
13	Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(С, Г), ДУ-И(У)	20, 26, 36	
14	Пути движения внутри здания	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(О, С), ВНД-	5, 2, 30, 41, 10, 39, 59, 41, 2, 4, 3,	

15	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 32, 34, 40,
16	Санитарно-гигиенические	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	9, 8, 35, 34, 30, 31, 32, 33, 7, 8, 29,
17	Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	20, 26, 36

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, предусмотреть установку указателей движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльца выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)->снизить высоту порога до 2,5 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку поручней с двух сторон, предусмотреть промежуточную разворотную площадку, снизить уклон пандуса до 8%; Этаж 1: Вход в здание (крыльца выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть монтаж пандуса к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см., снизить высоту порога до 2,5 см.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 59, 4, 2->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем
4	Зона целевого назначения	Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 47, 49, 53, 55, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 28->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 32, 36->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 30, 31, 32, 33->увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, писсуары, раковина): Санузел отдельный: 4, 7->увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, предусмотреть установку писсуаров, установить опорные поручни
6	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, предусмотреть установку таксофона с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), предусмотреть установку таксофона с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), предусмотреть установку текстофона(тестовой телефон), предусмотреть установку телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
7	Помещения для питания	Этаж 1: Помещение для питания: Помещение для питания: 56->снизить высоту порога до 2,5 см.
8	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 41->снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
9	Прочие помещения	Этаж 3: Прочие помещения: Прочие помещения: 36->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.

10	<p>Модернизировать требуется зона «ТERRITORIA, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, предусмотреть установку указателей движения;</p> <p>Модернизировать требуется зона «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тaktильную полосу перед маршем, предусмотреть установку поручней с двух сторон, предусмотреть промежуточную разворотную площадку, снизить уклон пандуса до 8%, установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тaktильную полосу перед маршем, предусмотреть монтаж пандуса к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см., снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зона «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем;</p> <p>Модернизировать требуется зона «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зона «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, оборудовать кабину для инвалидов, увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудование кабину для инвалидов, предусмотреть установку писсуаров, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зона «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить</p>
----	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающая к зданию	на	л.
2	Вход в здание	на	л.
3	Пути движения внутри здания	на	л.
4	Зона целевого назначения	на	л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на	л.
6	Средства информации и телекоммуникации	на	л.
7	Помещения для питания	на	л.
8	Помещения культурно-массового обслуживания	на	л.
9	Прочие помещения	на	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____

на _____ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____

на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы _____

Лицент МБОУ СОШ № 70 Прокопенко О.Р.
(Должность, Ф.И.О.)

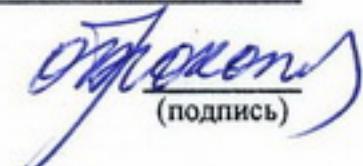
(подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Президент его зач. Радаев В. В.

(Должность, Ф.И.О.)

д/р
(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

заместитель директора По УВР Барабанников А. В.

(Должность, Ф.И.О.)

д/р
(подпись)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)
Комиссией (название)

« ____ » 20 ____ г.

заместитель директора по АХЧ Гумбарагене Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

д/р
(подпись)

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от « ____ » 20 __ г.

I Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- объекта	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ foto	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
1	Территория объекта	есть		IMGP270	Вход на	К, О, С, Г		
					Вход на	К, О, С, Г		
					декоративное	Нет	С	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями
					указатели	Нет	К, О, Г	предусмотреть установку указателей движения

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ foto	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, С), ДУ-И(О, Г, У)		IMGP2702.JPG	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от « ____ » 20 __ г.

I Результаты обследования:

2 Вход в здание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- объекта	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ foto	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
1	Вход в здание	есть			Крыльцо			
					Навес	Нет	К, О, С	установить навес над крыльцом
					Нескользкое	Нет	К, О, С	установить не скользкое покрытие
					Лестница			
					Высота ступеней			
					Высота подъема	17	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
					Однаковая	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная			
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени
					последняя	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени
					Нескользкое	Нет	О, С	установить не скользкое покрытие
					Поручни с двух	Нет	О, С	установить поручень (ограждение) площадки согласно
					Рельефная	Нет	С	установить тактильную полосу перед маршем
					Пандус	к	К	предусмотреть монтаж пандуса к лестнице
					Тамбур			
					Габариты			
					глубина	190	К	увеличить глубину тамбура до 220 см.
					Дверной проём			
					высота	10	К	снизить высоту порога до 2,5 см.
2	Вход в здание	есть			Дверной проём			
					высота	8	К	снизить высоту порога до 2,5 см.
					высота	10	К	снизить высоту порога до 2,5 см.
					Крыльцо			
					Нескользкое	Нет	К, О, С	установить не скользкое покрытие
					Лестница			
					Высота ступеней			
					Высота подъема	16	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
					Однаковая	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная			
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени
					последняя	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени
					Нескользкое	Нет	О, С	установить не скользкое покрытие
					Поручни с двух	Нет	О, С	установить поручень (ограждение) площадки согласно
					Рельефная	Нет	С	установить тактильную полосу перед маршем
					Пандус			
					Нескользкое	Нет	К, О	установить не скользкое покрытие
					Поручни с двух	Нет	К, О	предусмотреть установку поручней с двух сторон
					Разворотные			
					Наличие	Нет	К	предусмотреть промежуточную разворотную площадку
					Уклон	40	К	снизить уклон пандуса до 8%
					Тамбур			
					Дверной проём			
					высота	10	К	снизить высоту порога до 2,5 см.

				высота	10	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
--	--	--	--	--------	----	---	----------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)			Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от «___» 20 ___ г.

I Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- зона	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
1	Пути движения	есть	5, 2, 30,		Коридор/холл	К, О, С		
					Коридор/холл	К, О, С		
					Тактильная	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы
					Лестница в зоне		К, О, С	
					Лестница		К, О, С	
					высота подъема	16	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
					одинаковая	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней
					Наличие	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов
					Подъемник для	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов
					Поручни с двух	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон
					Рельефная	Нет	С	установить тактильную полосу перед маршем
2	Пути движения	есть	2, 4, 3, 42,		Коридор/холл		К, О, С	
					Коридор/холл		К, О, С	
					Тактильная	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы
					Лестница в зоне		К, О, С	
					Лестница		К, О, С	
					одинаковая	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней
					Наличие	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов
					Подъемник для	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов
					Поручни с двух	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон
					Рельефная	Нет	С	предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем
					высота подъема	16	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
3	Пути движения	есть	59, 4, 2,		Коридор/холл		К, О, С	
					Коридор/холл		К, О, С	
					Тактильная	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы
					Лестница в зоне		К, О, С	
					Лестница		К, О, С	
					высота подъема	16	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
					одинаковая	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней
					Наличие	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов
					Подъемник для	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов
					Поручни с двух	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон
					Рельефная	Нет	С	установить тактильную полосу перед маршем

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-	5, 2, 30, 41, 10, 39,		Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница):

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от «___» 20 ___ г.

I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- зона	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
1	Зона обслуживания	есть	11, 12, 14,		Обслуживание в		К, О	

				Классы		K, O	
				высота	3	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
				Ширина проема	85	K, O	увеличить дверной проем до 90 см.
2	Зона обслуживания	есть	41, 43, 48,	Обслуживание в		K, O	
				Классы		K, O	
				высота	5	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
				высота	4	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
				Ширина проема	85	K, O	увеличить дверной проем до 90 см.
3	Зона обслуживания	есть	47, 49, 53,	Обслуживание в		K, O	
				Классы		K, O	
				высота	3	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
				высота	5	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
				Ширина проема	85	K, O	увеличить дверной проем до 90 см.

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	11, 12, 14, 18, 19,		Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от «___» 20__ г.

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- целевого назначения	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
1	Санузлы (кабинки)	есть	08.09.2015		Санузел	K, O, C		
					Санузел	K, O, C		
					Ширина проема	76	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов
					Раковина			
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
2	Санузлы (кабинки)	есть	35, 34		Санузел	K, O, C		
					Санузел	K, O, C		
					Ширина проема	75	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	оборудовать кабину для инвалидов
					Раковина			
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
3	Санузлы (кабинки)	есть	30, 31, 32,		Санузел	K, O, C		
					Санузел	K, O, C		
					Ширина проема	76	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов
					Раковина			
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
					Санузел	K, O, C		
					высота	05.03.2015	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
					Ширина проема	76	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
4	Санузлы (кабинки)	есть	29, 30, 7, 8		Санузел	K, O, C		
					Санузел	K, O, C		
					Ширина проема	76	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	оборудовать кабину для инвалидов
					Раковина			
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
					Санузел	K, O, C		
					Ширина проема	75	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
5	Санузлы (кабинки)	есть	32, 36		Санузел	K, O, C		
					Санузел	K, O, C		
					высота	05.03.2015	K	снизить высоту порога до 2,5 см.
					Ширина проема	75	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов
					Раковина			
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни
6	Санузлы (кабинки)	есть	07.04.2015		Санузел	K, O, C		
					Санузел	K, O, C		
					Ширина проема	76	K	увеличить дверной проем до 90 см.
					Количество	0	K, O	предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов
					Наличие	Нет	O, C	предусмотреть установку писсуаров
					Раковина			
					опорный	Нет	K	установить опорные поручни

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид
--------------	------------------------	------------	--------------------------------

№	Наименование	Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Акта обследования ОСИ
п/п	функционально-	есть/нет	№ на	№ фото	
1	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)	9, 8, 35, 34, 30, 31,		Этаж 2: Санузлы (кабинки открытые, раковина):

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от « ____ » 20 __ г.

I Результаты обследования:

6 Средства информации и телекоммуникации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды	
1	Средства	есть			Визуальные				
					Надписи				
					высота	5	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	
					размещение на	175	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 160 см.	
					Указатели,	Нет	С	установить указатели и пиктограммы	
					Малогабаритные	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-	
					Речевые	Нет	С	установить речевые информаторы и маяки	
					Световые	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	
					Тактильные	Нет	С	установить тактильные средства информации о	
					Телефоны и				
					Таксафон с	Нет	К	предусмотреть установку таксофона с автоматическим	
					Таксофон с	Нет	К	предусмотреть установку таксофона с автоматическим	
					Текстофоны	0	Г	предусмотреть установку текстофона(тестовой телефон(
					Телефоны с	0	С, Г	предусмотреть установку телефона с усилителем звука и	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)			Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от « ____ » 20 __ г.

I Результаты обследования:

7 Помещения для питания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды	
1	Помещение для	есть	56		Помещение для		К, О		
					Помещение для		К, О		
					высота	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Помещения для питания	ДП-И(О, Г, У), ДЧ-И(К, С)	56		Этаж 1: Помещение для питания: Помещение для

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению:

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ 30.11.2014
от « ____ » 20 __ г.

I Результаты обследования:

8 Помещения культурно-массового обслуживания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды	

1	Помещения	есть	41	Зал (зрительный, Зал (зрительный,	K, O, Г	
				высота	10	K снизить высоту порога до 2,5 см.
				высота	10	K снизить высоту порога до 2,5 см.
				Доля мест для	0	Г оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Помещения культурно-массового	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)	41		Этаж 2: Помещения культурно-массового

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению: _____

Приложение 9

к Акту обследования ОСИ к паспорту

№_30.11.2014

от «___» 20 ___ г.

I Результаты обследования:

9 Прочие помещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 130
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- целевого назначения	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
1	Прочие помещения	есть	20, 26		Прочие	K, O		
					Раздевалка	K, O		
					Ширина проема	76	K, O увеличить дверной проем до 90 см.	
2	Прочие помещения	есть	36		Прочие	K, O		
					Малый	K, O		
					высота	6	K снизить высоту порога до 2,5 см.	
					высота	4	K снизить высоту порога до 2,5 см.	
					Ширина проема	85	K, O увеличить дверной проем до 90 см.	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	20, 26, 36,		Этаж 3: Прочие помещения: Прочие помещения: 36-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

Комментарий к заключению: _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «__» 20__ г.

**Перечень мероприятий по приведению зданий
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 г. Липецка
в соответствие с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013 год**

Дата актуальности 30.11.2014

Этаж 1 -> Помещения для питания -> Помещение для питания

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
56	Помещение для питания	K	O	C	G			
56	-Возможность односменного обслуживания лиц	X	X			90% списочного	90	
56	-Дверной проём	X	X					
56	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
56	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	3	снизить высоту порога до 2,5 см.
56	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	135	
56	-Площадь 1 (одного) места	X	X			2-2,4 м ²	2	

Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
41	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	K	O	C	G			
41	-Дверной проём	X						
41	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	10	снизить высоту порога до 2,5 см.
41	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	10	снизить высоту порога до 2,5 см.
41	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	120	
41	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с			X		не менее 1 шт	0	оборудовать кресла с
41	-Площадь зала на 1 место	X				1,8 кв м на 1 место	1,8	
41	-Свободные площадки перед эстрадой или в	X				наличие	Да	
41	-Число мест для колясочников в зрительном зале,	X				не менее 10%	20	
41	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	120	

Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
20, 26	Раздевалка	K	O	C	G			
20, 26	-Дверной проём	X	X					
20, 26	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
20, 26	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
20, 26	-Ширина проема двери в свету	X	X			не менее 90 см	76	увеличить дверной проем до 90
20, 26	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	90	
20, 26	-Подходы к оборудованию и мебели при	X				не менее 120 см	120	
20, 26	-Ширина пути движения в чистоте	X	X					
20, 26	-При движении кресла-коляски в одном	X	X			не менее 150 см	150	
20, 26	-Ширина прохода в помещении с	X	X			не менее 120 см	120	

Этаж 3 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
36	Малый спортивный зал	K	O	C	G			
36	-Дверной проём	X	X					
36	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	6	снизить высоту порога до 2,5 см.
36	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	4	снизить высоту порога до 2,5 см.
36	-Ширина проема двери в свету	X	X			не менее 90 см	85	увеличить дверной проем до 90
36	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	90	
36	-Подходы к оборудованию и мебели при	X				не менее 120 см	120	
36	-Ширина пути движения в чистоте	X	X					
36	-При движении кресла-коляски в одном	X	X			не менее 150 см	150	
36	-Ширина прохода в помещении с	X	X			не менее 120 см	120	

Этаж 2 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
40	Спортивный зал	K	O	C	G			
40	-Дверной проём	X	X					
40	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2,5	
40	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2	
40	-Ширина проема двери в свету	X	X			не менее 90 см	140	
40	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	100	
40	-Подходы к оборудованию и мебели при	X				не менее 120 см	120	
40	-Ширина пути движения в чистоте	X	X					
40	-При движении кресла-коляски в одном	X	X			не менее 150 см	150	
40	-Ширина прохода в помещении с	X	X			не менее 120 см	120	

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении	X		X	X	наличие	Да	
	-Надписи	X		X	X	наличие	Да	
	-высота прописных букв			X		не менее 7,5 см	5	увеличить высоту символов,
	-освещенность		</td					

	-размещение на высоте	X	X	X	не более 160 см	175	уменьшить высоту средств
	-Указатели, пиктограммы		X		наличие	Нет	установить указатели и
	-высота символов		X		не менее 7,5 см		
	-освещенность		X		наличие		
	-размещение на высоте	X	X	X	не более 200 см		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-		X	X	X	наличие	Нет	оборудовать помещение
Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	установить речевые
-Звуковой маяк у входа (динамик с			X		наличие		
Световые текстовые табло для вывода оперативной			X	X	наличие	Нет	оборудовать помещение
Тактильные средства информации о предоставлении			X		наличие	Нет	установить тактильные средства
-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие		
-на кабинах санитарно-бытовых помещений			X		наличие		
-на кнопках управления лифта			X		наличие		
-на поручнях лестниц			X		наличие		
-размещение на высоте			X		60-110 см		
Телефоны и таксофоны							
-Таксафон с автоматическим перемещением		X			наличие	Нет	предусмотреть установку
-Таксафон с автоматическим перемещением		X			наличие	Нет	предусмотреть установку
-Таксофоны (текстовые телефоны)				X	не менее 1 шт.	0	предусмотреть установку
-Телефоны с усилителем звука и увеличенными			X	X	не менее 1 шт.	0	предусмотреть установку

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
5, 2, 30, 41	Коридор/холл	K	O	C	G			
5, 2, 30, 41	-Место отдыха и ожидания (наибольшее	X	X	X		не менее 25 м		
5, 2, 30, 41	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	X	X			не менее 1 ед. на	5	
5, 2, 30, 41	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние	X	X	X		не менее 1 ед. на	9	
5, 2, 30, 41	-Навесное оборудование в зоне движения,			X		не более 10 см.	10	
5, 2, 30, 41	-Тактильная полоса			X		Наличие	Нет	предусмотреть наличие
5, 2, 30, 41	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
5, 2, 30, 41	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
5, 2, 30, 41	-Разворотная площадка							
5, 2, 30, 41	-Ширина полосы движения при открытых дверях	X				не менее 120 см	200	
10, 39, 59, 41	Лестница	K	O	C	G			
10, 39, 59, 41	-Высота ступеней и ширина приступи	X	X					
10, 39, 59, 41	-высота подъема ступеней	X	X			не более 15 см.	16	уменьшить высоту подъема
10, 39, 59, 41	-одинаковая геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Нет	привести геометрию ступеней в
10, 39, 59, 41	-ширина приступи	X	X			не менее 30 см.	30	
10, 39, 59, 41	-Контрастная окраска крайних ступеней			X		наличие	Нет	предусмотреть контрастную
10, 39, 59, 41	-Наличие внутренних пандусов	X	X	X		наличие	Нет	предусмотреть установку
10, 39, 59, 41	-Пандус внутренний к лестнице							
10, 39, 59, 41	-Подъемник для инвалидов	X	X			наличие	Нет	предусмотреть установку
10, 39, 59, 41	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
10, 39, 59, 41	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
10, 39, 59, 41	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
10, 39, 59, 41	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Нет	установить поручни с двух сторон
10, 39, 59, 41	-горизонтальные завершения вверху с	X	X			не менее 30 см		
10, 39, 59, 41	-горизонтальные завершения внизу с	X	X			не менее 30 см		
10, 39, 59, 41	-на высоте	X	X			85-95 см		
10, 39, 59, 41	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	X				наличие	Нет	установить тактильную полосу
10, 39, 59, 41	-вверху (ширина)		X			60 см		
10, 39, 59, 41	-внизу (ширина)		X			60 см		
10, 39, 59, 41	-Эскалатор, траволатор	X				наличие	Не требуется	

Этаж 3 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
02.04.2003	Коридор/холл	K	O	C	G			
02.04.2003	-Место отдыха и ожидания (наибольшее	X	X	X		не менее 25 м		
02.04.2003	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	X	X			не менее 1 ед. на	3	
02.04.2003	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние	X	X	X		не менее 1 ед. на	4	
02.04.2003	-Навесное оборудование в зоне движения,			X		не более 10 см.	10	
02.04.2003	-Тактильная полоса			X		Наличие	Нет	предусмотреть наличие
02.04.2003	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
02.04.2003	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
02.04.2003	-Разворотная площадка							
02.04.2003	-Ширина полосы движения при открытых дверях	X				не менее 120 см	200	
42, 5, 3, 1	Лестница	K	O	C	G			
42, 5, 3, 1	-Высота ступеней и ширина приступи	X	X					
42, 5, 3, 1	-высота подъема ступеней	X	X			не более 15 см.	16	уменьшить высоту подъема
42, 5, 3, 1	-одинаковая геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Нет	привести геометрию ступеней в
42, 5, 3, 1	-ширина приступи	X	X			не менее 30 см.	30	
42, 5, 3, 1	-Контрастная окраска крайних ступеней			X		наличие	Нет	предусмотреть контрастную
42, 5, 3, 1	-Наличие внутренних пандусов	X	X	X		наличие	Нет	предусмотреть установку
42, 5, 3, 1	-Пандус внутренний к лестнице							
42, 5, 3, 1	-Подъемник для инвалидов	X	X			наличие	Нет	предусмотреть установку
42, 5, 3, 1	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
42, 5, 3, 1	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
42, 5, 3, 1	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
42, 5, 3, 1	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Нет	установить поручни с двух сторон
42, 5, 3, 1	-горизонтальные завершения вверху с	X	X			не менее 30 см		
42, 5, 3, 1	-горизонтальные завершения внизу с	X	X			не менее 30 см		
42, 5, 3, 1	-на высоте	X	X			85-95 см		
42, 5, 3, 1	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	X				наличие	Нет	предусмотреть установку
42, 5, 3, 1	-вверху (ширина)		X			60 см		
42, 5, 3, 1	-внизу (ширина)		X			60 см		
42, 5, 3, 1	-Эскалатор, траволатор	X				наличие	Не требуется	

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
К	О	С	Г	Содержание				

</tbl

59, 4, 2	-Место отдыха и ожидания (наибольшее	X	X	X		не менее 25 м		
59, 4, 2	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	X	X			не менее 1 ед. на	3	
59, 4, 2	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние	X	X	X		не менее 1 ед. на	4	
59, 4, 2	-Навесное оборудование в зоне движения,			X		не более 10 см.	10	
59, 4, 2	-Тактильная полоса			X		Наличие	Нет	предусмотреть наличие
59, 4, 2	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
59, 4, 2	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
59, 4, 2	-Разворотная площадка							
59, 4, 2	-Ширина полосы движения при открытых дверях	X				не менее 120 см	200	
48, 1, 3, 5	Лестница	K	O	C	G			
48, 1, 3, 5	-Высота ступеней и ширина простирали	X	X					
48, 1, 3, 5	-высота подъема ступеней	X	X			не более 15 см.	16	уменьшить высоту подъема
48, 1, 3, 5	-одинаковая геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Нет	привести геометрию ступеней в
48, 1, 3, 5	-ширина простирали	X	X			не менее 30 см.	30	
48, 1, 3, 5	-Контрастная окраска крайних ступеней			X		наличие	Нет	предусмотреть контрастную
48, 1, 3, 5	-Наличие внутренних пандусов	X	X	X		наличие	Нет	предусмотреть установку
48, 1, 3, 5	-Пандус внутренний к лестнице							
48, 1, 3, 5	-Подъемник для инвалидов	X	X			наличие	Нет	предусмотреть установку
48, 1, 3, 5	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
48, 1, 3, 5	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
48, 1, 3, 5	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
48, 1, 3, 5	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Нет	установить поручни с двух сторон
48, 1, 3, 5	-горизонтальные завершения вверху с	X	X			не менее 30 см		
48, 1, 3, 5	-горизонтальные завершения внизу с	X	X			не менее 30 см		
48, 1, 3, 5	-на высоте	X	X			85-95 см		
48, 1, 3, 5	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X		наличие	Нет	установить тактильную полосу
48, 1, 3, 5	-вверху (ширина)			X		60 см		
48, 1, 3, 5	-внизу (ширина)			X		60 см		
48, 1, 3, 5	-Эскалатор, траволатор	X				наличие	Не требуется	

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации Содержание
		K	O	C	G			
1	2			3		4	5	6
11, 12, 14, 18,	Классы	K	O	C	G			
11, 12, 14, 18,	-Габариты зоны сидения, глубина	X				не менее 120 см	120	
11, 12, 14, 18,	-Дверной проём							
11, 12, 14, 18,	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2,5	
11, 12, 14, 18,	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	3	снизить высоту порога до 2,5 см.
11, 12, 14, 18,	-Ширина проёма двери в свету	X	X			не менее 90 см	85	увеличить дверной проём до 90
11, 12, 14, 18,	-Зона для кресла-коляски	X				не менее 150x150		
11, 12, 14, 18,	-глубина	X				не менее 150 см	150	
11, 12, 14, 18,	-ширина	X				не менее 150 см	150	
11, 12, 14, 18,	-Стол с высотой рабочей поверхности	X	X			60-80 см	75	

Этаж 3 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации Содержание
		K	O	C	G			
1	2			3		4	5	6
41, 43, 48, 50,	Классы	K	O	C	G			
41, 43, 48, 50,	-Габариты зоны сидения, глубина	X				не менее 120 см	120	
41, 43, 48, 50,	-Дверной проём							
41, 43, 48, 50,	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	5	снизить высоту порога до 2,5 см.
41, 43, 48, 50,	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	4	снизить высоту порога до 2,5 см.
41, 43, 48, 50,	-Ширина проёма двери в свету	X	X			не менее 90 см	85	увеличить дверной проём до 90
41, 43, 48, 50,	-Зона для кресла-коляски	X				не менее 150x150		
41, 43, 48, 50,	-глубина	X				не менее 150 см	150	
41, 43, 48, 50,	-ширина	X				не менее 150 см	150	
41, 43, 48, 50,	-Стол с высотой рабочей поверхности	X	X			60-80 см	75	

Этаж 2 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации Содержание
		K	O	C	G			
1	2			3		4	5	6
47, 49, 53, 55,	Классы	K	O	C	G			
47, 49, 53, 55,	-Габариты зоны сидения, глубина	X				не менее 120 см	120	
47, 49, 53, 55,	-Дверной проём							
47, 49, 53, 55,	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	3	снизить высоту порога до 2,5 см.
47, 49, 53, 55,	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	5	снизить высоту порога до 2,5 см.
47, 49, 53, 55,	-Ширина проёма двери в свету	X	X			не менее 90 см	85	увеличить дверной проём до 90
47, 49, 53, 55,	-Зона для кресла-коляски	X				не менее 150x150		
47, 49, 53, 55,	-глубина	X				не менее 150 см	150	
47, 49, 53, 55,	-ширина	X				не менее 150 см	150	
47, 49, 53, 55,	-Стол с высотой рабочей поверхности	X	X			60-80 см	75	

Этаж 1 -> ТERRITORIA, прилегающая к зданию -> ТERRITORIA объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации Содержание
		K	O	C	G			
1	2			3		4	5	6
	Автостоянка посетителей	K	O	C	G	норматив не		
	-Доля машино-мест для инвалидов	X	X			не менее 10%	20	
	-Размер места со специальным знаком	X				350x		

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
08.09.2015	Санузел отдельный	K	O	S	G			
08.09.2015	-Дверной проём							
08.09.2015	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
08.09.2015	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
08.09.2015	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	76	увеличить дверной проем до 90
08.09.2015	-Знак доступности помещения	X	X			наличие	Да	
08.09.2015	-Количество кабин, оборудованных для	X	X			не менее 1 ед.	0	предусмотреть оборудованную
08.09.2015	-Кабины	X	X					
08.09.2015	-Габариты	X				не менее 180x165		
08.09.2015	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
08.09.2015	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
08.09.2015	-Закрытые кабины					наличие		
08.09.2015	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
08.09.2015	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
08.09.2015	-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
08.09.2015	-Знак доступности кабин	X	X			наличие		
08.09.2015	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
08.09.2015	-глубина	X				не менее 120 см		
08.09.2015	-ширина	X				не менее 80 см		
08.09.2015	-крючки для костылей(на высоте 120 см с		X			наличие		
08.09.2015	-опорные поручни	X	X			наличие		
08.09.2015	-Тактильная направляющая полоса к			X		30 см		
08.09.2015	-Раковина	X	X			наличие	Да	
08.09.2015	-высота раковины	X	X			75-85 см	83	
08.09.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 130 см	600	
08.09.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 85 см	108	
08.09.2015	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
35, 34	Санузел отдельный	K	O	S	G			
35, 34	-Дверной проём							
35, 34	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
35, 34	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2	
35, 34	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	75	увеличить дверной проем до 90
35, 34	-Знак доступности помещения	X	X			наличие	Да	
35, 34	-Количество кабин, оборудованных для	X	X			не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для
35, 34	-Кабины	X	X					
35, 34	-Габариты	X				не менее 180x165		
35, 34	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
35, 34	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
35, 34	-Закрытые кабины					наличие		
35, 34	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
35, 34	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
35, 34	-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
35, 34	-Знак доступности кабин	X	X			наличие		
35, 34	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
35, 34	-глубина	X				не менее 120 см		
35, 34	-ширина	X				не менее 80 см		
35, 34	-крючки для костылей(на высоте 120 см с		X			наличие		
35, 34	-опорные поручни	X	X			наличие		
35, 34	-Тактильная направляющая полоса к			X		30 см		
35, 34	-Раковина	X	X			наличие	Да	
35, 34	-высота раковины	X	X			75-85 см	78	
35, 34	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 130 см	250	
35, 34	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 85 см	110	
35, 34	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
30, 31, 32, 33	Санузел отдельный	K	O	S	G			
30, 31, 32, 33	-Дверной проём							
30, 31, 32, 33	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
30, 31, 32, 33	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2,5	
30, 31, 32, 33	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	76	увеличить дверной проем до 90
30, 31, 32, 33	-Знак доступности помещения	X	X			наличие	Да	
30, 31, 32, 33	-Количество кабин, оборудованных для	X	X			не менее 1 ед.	0	предусмотреть оборудованную
30, 31, 32, 33	-Кабины	X	X					
30, 31, 32, 33	-Габариты	X				не менее 180x165		
30, 31, 32, 33	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
30, 31, 32, 33	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
30, 31, 32, 33	-Закрытые кабины					наличие		
30, 31, 32, 33	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
30, 31, 32, 33	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
30, 31, 32, 33	-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
30, 31, 32, 33	-Знак доступности кабин	X	X			наличие		
30, 31, 32, 33	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
30, 31, 32, 33	-глубина	X				не менее 120 см		
30, 31, 32, 33	-ширина	X				не менее 80 см		
30, 31, 32, 33	-крючки для костылей(на высоте 120 см с		X			наличие		
30, 31, 32, 33	-опорные поручни	X	X			наличие		
30, 31, 32, 33	-Тактильная направляющая полоса к			X		30 см		
30, 31, 32, 33	-Раковина	X	X			наличие	Да	
30, 31, 32, 33	-высота раковины	X	X					

08.07.2015	-Дверной проём					
08.07.2015	-высота внутреннего порога	X		не более 2,5 см	0	
08.07.2015	-высота наружного порога	X		не более 2,5 см	3,5	снизить высоту порога до 2,5 см.
08.07.2015	-Ширина проема двери в свету	X		не менее 90 см	76	увеличить дверной проем до 90
08.07.2015	-Знак доступности помещения	X X		наличие	Да	
08.07.2015	-Количество кабин, оборудованных для	X X		не менее 1 ед.	0	предусмотреть оборудованную
08.07.2015	-Кабины	X X				
08.07.2015	-Габариты	X		не менее 180x165		
08.07.2015	-минимальная глубина	X		не менее 180 см		
08.07.2015	-минимальная ширина	X		не менее 165 см		
08.07.2015	-Закрытые кабины			наличие		
08.07.2015	-высота внутреннего порога	X		не более 2,5 см		
08.07.2015	-высота наружного порога	X		не более 2,5 см		
08.07.2015	-ширина проема двери в свету	X		не менее 90 см		
08.07.2015	-Знак доступности кабин	X X		наличие		
08.07.2015	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X		не менее 80x120 см		
08.07.2015	-глубина	X		не менее 120 см		
08.07.2015	-ширина	X		не менее 80 см		
08.07.2015	-крючки для костылей(на высоте 120 см с	X		наличие		
08.07.2015	-опорные поручни	X X		наличие		
08.07.2015	-Тактильная направляющая полоса к		X	30 см		
08.07.2015	-Раковина	X X		наличие	Да	
08.07.2015	-высота раковины	X X		75-85 см	83	
08.07.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X		не менее 130 см	600	
08.07.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X		не менее 85 см	108	
08.07.2015	-опорный поручень	X		наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3	4	5	6			
29, 30	Санузел отдельный	K	O	C	G			
29, 30	-Дверной проём							
29, 30	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
29, 30	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2,5	
29, 30	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	76	увеличить дверной проем до 90
29, 30	-Знак доступности помещения	X X				наличие	Да	
29, 30	-Количество кабин, оборудованных для	X X				не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для
29, 30	-Кабины	X X						
29, 30	-Габариты	X				не менее 180x165		
29, 30	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
29, 30	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
29, 30	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
29, 30	-глубина	X				не менее 120 см		
29, 30	-ширина	X				не менее 80 см		
29, 30	-крючки для костылей(на высоте 120 см с	X				наличие		
29, 30	-опорные поручни	X X				наличие		
29, 30	-Тактильная направляющая полоса к		X			30 см		
29, 30	-Раковина	X X				наличие	Да	
29, 30	-высота раковины	X X				75-85 см	85	
29, 30	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 130 см	250	
29, 30	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 85 см	108	
29, 30	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни
08.07.2015	Санузел отдельный	K O C G						
08.07.2015	-Дверной проём							
08.07.2015	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
08.07.2015	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2,5	
08.07.2015	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	75	увеличить дверной проем до 90
08.07.2015	-Знак доступности помещения	X X				наличие	Да	
08.07.2015	-Количество кабин, оборудованных для	X X				не менее 1 ед.	0	предусмотреть оборудованную
08.07.2015	-Кабины	X X						
08.07.2015	-Габариты	X				не менее 180x165		
08.07.2015	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
08.07.2015	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
08.07.2015	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
08.07.2015	-глубина	X				не менее 120 см		
08.07.2015	-ширина	X				не менее 80 см		
08.07.2015	-крючки для костылей(на высоте 120 см с	X				наличие		
08.07.2015	-опорные поручни	X X				наличие		
08.07.2015	-Тактильная направляющая полоса к		X			30 см		
08.07.2015	-Раковина	X X				наличие	Да	
08.07.2015	-высота раковины	X X				75-85 см	78	
08.07.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 130 см	250	
08.07.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 85 см	100	
08.07.2015	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3	4	5	6			
32, 36	Санузел отдельный	K	O	C	G			
32, 36	-Дверной проём							
32, 36	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
32, 36	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	3,5	снизить высоту порога до 2,5 см.
32, 36	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	75	увеличить дверной проем до 90
32, 36	-Знак доступности помещения	X X				наличие	Да	
32, 36	-Количество кабин, оборудованных для	X X				не менее 1 ед.	0	предусмотреть оборудованную
32, 36	-Кабины	X X						
32, 36	-Габариты	X				не менее 180x165		
32, 36	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
32, 36	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
32, 36	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
32, 36	-глубина	X				не менее 120 см		
32, 36	-ширина	X				не менее 80 см		
32, 36	-крючки для костылей(на высоте 120 см с	X				наличие		
32, 36	-опорные поручни	X X				наличие		
32, 36	-Тактильная направляющая полоса к		X			30 см		
32, 36	-Раковина	X X				наличие	Да	

32, 36	-высота раковины	X	X	75-85 см	83	
32, 36	-зона у раковины для кресла-коляски	X		не менее 130 см	600	
32, 36	-зона у раковины для кресла-коляски	X		не менее 85 см	120	
32, 36	-опорный поручень	X		наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, писсуары, раковина)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3	4	5	6			
07.04.2015	Санузел отдельный	K	O	C	G			
07.04.2015	-дверной проём							
07.04.2015	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
07.04.2015	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
07.04.2015	-ширина проёма двери в свету	X				не менее 90 см	76	увеличить дверной проём до 90
07.04.2015	-знак доступности помещения	X	X			наличие	Да	
07.04.2015	-количество кабин, оборудованных для	X	X			не менее 1 ед.	0	предусмотреть оборудованную
07.04.2015	-Кабинки	X	X					
07.04.2015	-Габариты	X				не менее 180x165		
07.04.2015	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
07.04.2015	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
07.04.2015	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
07.04.2015	-глубина	X				не менее 120 см		
07.04.2015	-ширина	X				не менее 80 см		
07.04.2015	-рюочки для костылей(на высоте 120 см с	X				наличие		
07.04.2015	-опорные поручни	X	X			наличие		
07.04.2015	-Тактильная направляющая полоса к		X			30 см		
07.04.2015	-Наличие писсуаров	X	X			наличие	Нет	предусмотреть установку
07.04.2015	-Тактильная направляющая полоса к писсуару,		X			30 см		
07.04.2015	-Раковина	X	X			наличие	Да	
07.04.2015	-высота раковины	X	X			75-85 см	83	
07.04.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 130 см	600	
07.04.2015	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 85 см	108	
07.04.2015	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации
		К	О	С	Г			
1	2	3	4	5	6			
	Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2,5	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2,5	
	-двери автоматические раздвижные (A)					признак	Нет	
	-двери распашные (P)					признак	Да	
	-ширина проёма в свету	X				не менее 90 см	145	
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Высота площадки					норматив не	92	
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки	X	X	X		наличие	Да	
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220		
	-глубина	X				не менее 220 см	300	
	-ширина	X				не менее 220 см	580	
	-Навес	X	X	X		наличие	Нет	установить навес над крыльцом
	-Нескользкое покрытие	X	X	X		наличие	Нет	установить не скользкое
	Лестница наружная					наличие		
	-Высота ступеней и ширина простира					15x30		
	-Высота подъёма ступеней	X	X			не более 15 см.	17	уменьшить высоту подъёма
	-Однаковая геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Нет	привести геометрию ступеней в
	-Ширина простира	X	X			не менее 30 см.	36	
	-Контрастная окраска ступеней							
	-первая ступень		X			наличие	Нет	сделать контрастную окраску
	-последняя ступень		X			наличие	Нет	сделать контрастную окраску
	-Нескользкое покрытие	X	X			наличие	Нет	установить не скользкое
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Нет	установить поручень
	-горизонтальные завершения поручня вверху с	X				не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения поручня внизу с	X				не менее 30 см		
	-на высоте	X	X			85-95 см		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем		X			наличие	Нет	установить тактильную полосу
	-вверху (ширина)		X			60 см		
	-внизу (ширина)		X			60 см		
	Пандус к лестнице	X				наличие	Нет	предусмотреть монтаж пандуса к
	-Нескользкое покрытие	X	X			наличие		
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие		
	-высота верхних поручней	X				85 - 95 см		
	-высота нижних поручней	X				70 см		
	-горизонтальные завершения внизу с	X	X			не менее 30 см		
	-Разворотные площадки							
	-Наличие промежуточной разворотной	X						
	-промежуточная с поворотом направления	X				не менее 150 см		
	-промежуточная с поворотом направления	X				не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки вверху	X				наличие		
	-разворотная площадка вверху (глубина)	X				не менее 150 см		
	-разворотная площадка вверху (ширина)	X				не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки внизу	X				наличие		
	-разворотная площадка внизу (глубина)	X				не менее 150 см		
	-разворотная площадка внизу (ширина)	X				не менее 150 см		
	-Уклон	X				h/l - не более 1/12		
	-Ширина марша	X				не менее 100 см		
	Тамбур	X				наличие	Да	
	-Габариты тамбура	X				не менее 220x180		
	-глубина	X				не менее 220 см	190	увеличить глубину тамбура до
	-ширина	X				не менее 180 см	300	
	-Дверной проём	X						
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2,5	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	10	снизить высоту порога до 2,5 см.
	-двери автоматические раздвижные (A)					признак	Нет	
	-двери распашные (P)					признак	Да	
	-ширина проёма в свету	X				не менее 90 см	132	

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая	Работы по адаптации	
		К	О	С	Г			Содержание	6
1	2	3				4	5		
	Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	8	снизить высоту порога до 2,5 см.	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	10	снизить высоту порога до 2,5 см.	
	-двери автоматические раздвижные (A)					признак	Нет		
	-двери распашные (P)					признак	Да		
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	86		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не	127		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки	X	X	X		наличие	Да		
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220			
	-глубина	X				не менее 220 см	800		
	-ширина	X				не менее 220 см	600		
	-Навес	X	X	X		наличие	Да		
	-Нескользкое покрытие	X	X	X		наличие	Нет	установить не скользкое	
	Лестница наружная					наличие			
	-Высота ступеней и ширина простира					15x30			
	-Высота подъема ступеней	X	X			не более 15 см.	16	уменьшить высоту подъема	
	-Однаковая геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Нет	привести геометрию ступеней в	
	-Ширина простира	X	X			не менее 30 см.	35		
	-Контрастная окраска ступеней								
	-первая ступень					наличие	Нет	сделать контрастную окраску	
	-последняя ступень					наличие	Нет	сделать контрастную окраску	
	-Нескользкое покрытие	X	X			наличие	Нет	установить не скользкое	
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Нет	установить поручень	
	-горизонтальные завершения поручня вверху с					не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения поручня внизу с					не менее 30 см			
	-на высоте	X	X			85-95 см			
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем					наличие	Нет	установить тактильную полосу	
	-вверху (ширина)					60 см			
	-внизу (ширина)					60 см			
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	X	X			наличие	Да		
	-Нескользкое покрытие	X	X			наличие	Нет	установить не скользкое	
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Нет	предусмотреть установку	
	-высота верхних поручней	X				85-95 см			
	-высота нижних поручней	X				70 см			
	-горизонтальные завершения вверху с	X	X			не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения внизу с	X	X			не менее 30 см			
	-Разворотные площадки								
	-Наличие промежуточной разворотной	X					Нет	предусмотреть промежуточную	
	-промежуточная с поворотом направления	X				не менее 150 см	0		
	-промежуточная с поворотом направления	X				не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки вверху	X				наличие	Да		
	-разворотная площадка вверху (глубина)	X				не менее 150 см	220		
	-разворотная площадка вверху (ширина)	X				не менее 150 см	220		
	-Наличие разворотной площадки внизу	X				наличие	Да		
	-разворотная площадка внизу (глубина)	X				не менее 150 см	170		
	-разворотная площадка внизу (ширина)	X				не менее 150 см	170		
	-Уклон	X				h/l - не более 1/12	40	снизить уклон пандуса до 8%	
	-Ширина марша	X				не менее 100 см	170		
	Тамбур	X				наличие	Да		
	-Габариты тамбура	X				не менее 220x180			
	-глубина	X				не менее 220 см	440		
	-ширина	X				не менее 180 см	536		
	-Дверной проём	X							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	10	снизить высоту порога до 2,5 см.	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	10	снизить высоту порога до 2,5 см.	
	-двери автоматические раздвижные (A)					признак	Нет		
	-двери распашные (P)					признак	Да		
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	137		